
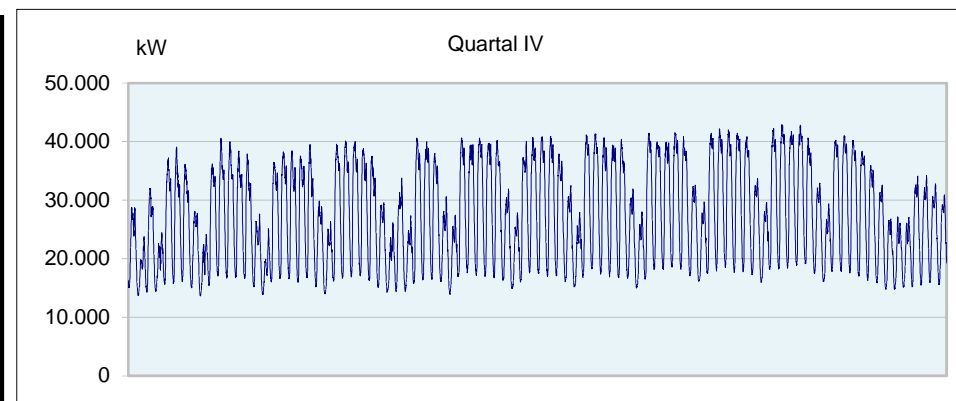
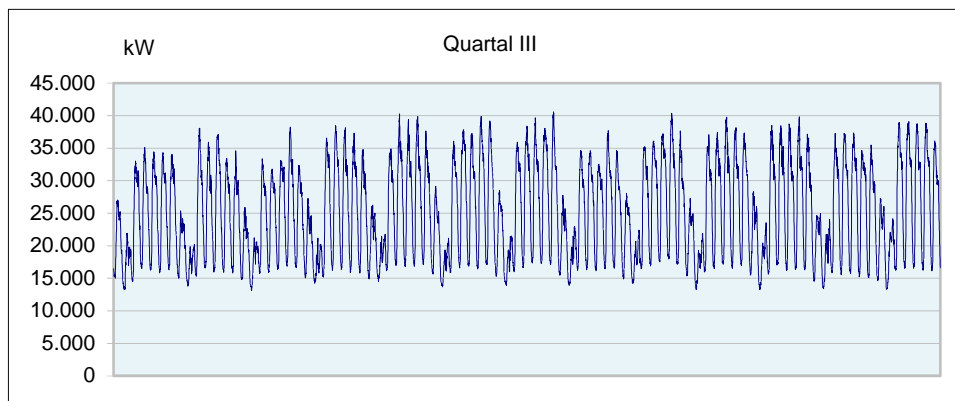
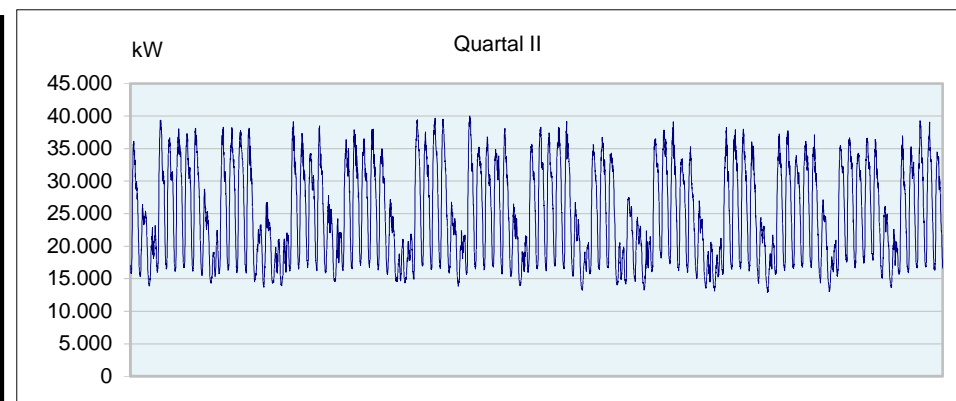


Mittelspannung MS
Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV
GJ 2017

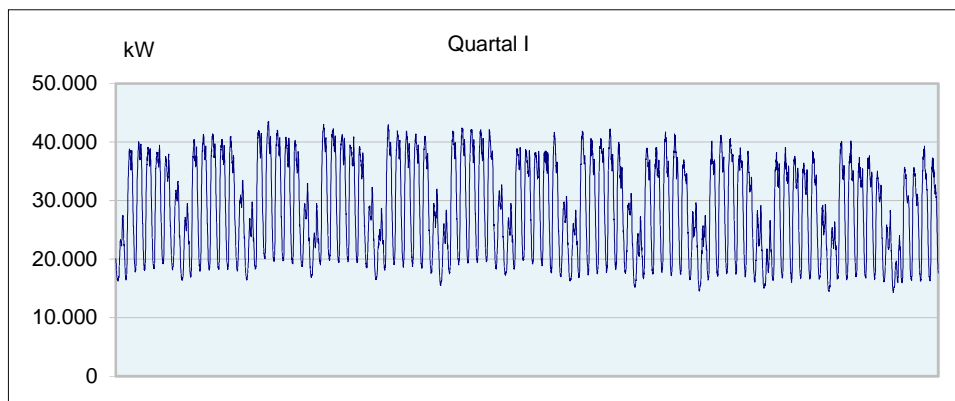

Jahresarbeit	229.962.978 kWh
Höchstleistung	43.514 kW
Datum/Zeit P _{max}	17.01.2017 12:00 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
 Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.